

EX EAU, traiteur d'eau au service des exploitants

Nos Certifications

EX EAU propose deux avis techniques CSTB:
- Un avis technique Chauffage, procédé Antiox n°19/11-107
- Un avis technique Eau Chaude Sanitaire, procédé Erpassil n°19/09-98.
De plus, nous possédons des certifications CST Bat Service ECS et Chauffage qui nous permettent de mettre en œuvre chacun des avis Techniques.



Filtres Magnétiques : Clarox
(Avis Technique 19/11-107)

Le laboratoire EX EAU

Les paramètres physico-chimiques comme le TH, le pH ou les sulfites sont effectués sur place par les techniciens.

Mais **EX EAU** possède son propre laboratoire, ce qui permet d'effectuer dans un cadre approprié, les analyses tel que le TH, TA, TAC, silicates, phosphates, pH, Résistivité, Fer, aluminium, Cuivre Tannin, molybdates, amines etc.... selon les produits de traitement anciennement mis en oeuvre.



Compteur Emetteur
d'Impulsion



Pompe Exor



Adoucisseur Excal



La légionelle

Nous effectuons aussi des prélèvements d'eau chaude sanitaire afin de vérifier la teneur en légionelles (accréditation Cofrac n° 1-0979) et nous possédons le matériel de traitement d'eau destiné à la chloration de l'eau évitant ainsi toute prolifération.

Les disconnecteurs

Nos techniciens sont accrédités également pour les contrôles de disconnecteurs.



est une société de services, spécialiste du traitement d'eau au service des entreprises d'exploitation de chauffage.

Nous proposons la maintenance des équipements de traitement d'eau :

- que nous fournissons
- déjà existants dans votre chaufferie



Historique :


EX EAU a été créée en 1997. Elle compte aujourd'hui 16 personnes dont 2 techniciennes de laboratoire, 2 technico-commerciaux, 2 assistantes de gestion et 9 techniciens qualifiés.

Notre entreprise vous permet, avec ses réactifs de traitement d'eau et son matériel, un meilleur fonctionnement de vos réseaux :

- d'eau chaude sanitaire
- de chauffage
- d'eau glacée
- de circuit aérofrigoriférant

3

MISE EN ŒUVRE DU PROCÉDE ERPASSIL – AVIS TECHNIQUE N°19.09-98

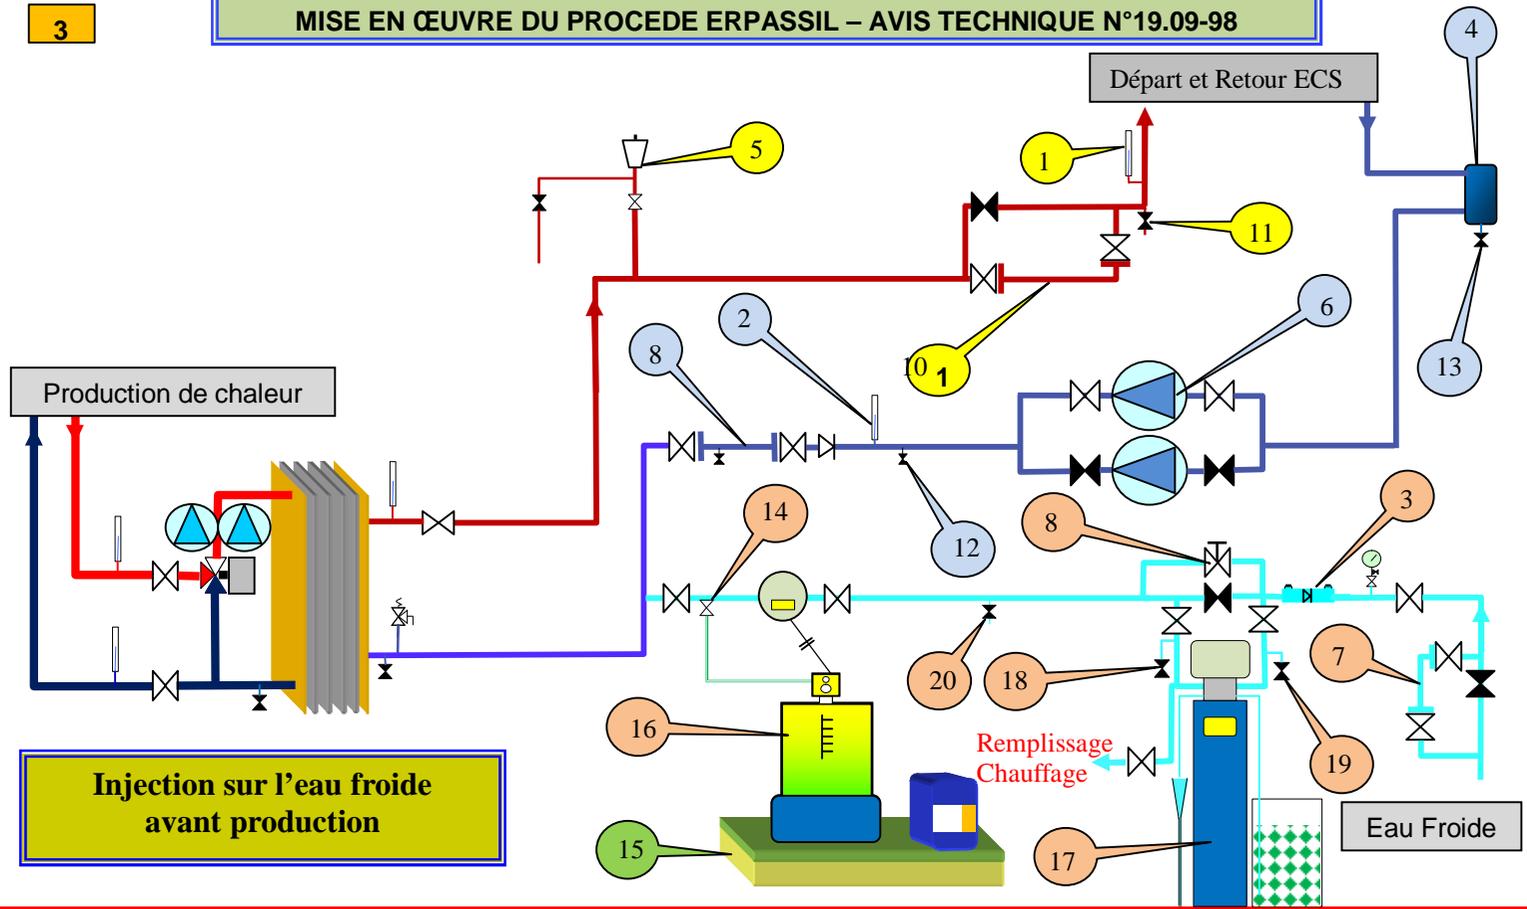

Injection sur l'eau froide avant production

L'étendu de nos services

Les équipes EX EAU interviennent sur plus de 1700 chaufferies d'immeubles en Île de France. Le chiffre d'affaire de l'année 2011 était de 1 940 000 Euros.

Nos Partenaires:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| -BERGAMASCHI | -IDEX |
| -CEGELEC | -PROCHALOR |
| -COFELY (Elyo, Cofathec) | -SANICLIM |
| -CORFMAT | -SEC |
| -CPCI DELBOST ET METZ | -SECMA PICTET |
| -CURMA | -AXIMA |
| -DISDERO | -SOFRATHERM |
| -GESTEN | -SPM |
| -CIEC | -STATE |

1 Thermomètre départ ECS	11 Prise échantillon départ ECS
2 Thermomètre retour ECS	12 Prise échantillon retour ECS
3 Clapet antipollution EA	13 Vanne d'extraction retour ECS
4 Pot à boue retour ECS	14 Point d'injection BS Ø 15/21
5 Dégazage départ ECS	15 Plate forme de rétention
6 Pompe(s) de bouclage	16 Traitement filmogène
7 Manchette de contrôle eau froide	17 Adoucisseur d'eau
8 Vanne pointeau (by-pass additionnel)	18 Prise d'échantillon TH 0°F
9 Manchette de contrôle retour ECS	19 Prise d'échantillon eau de ville
10 Manchette de contrôle départ ECS	20 Prise d'échantillon eau mitigée

76/78 avenue du château
immeuble le Sextant—ZI Vert Galant
95310 St Ouen l' Aumône

Adresse Postale :
BP 50734
95004 Cergy Pontoise cedex

Tel : 01 30 37 16 35 — Fax : 01 30 37 93 16

E-mail : courrier@exeau.fr

Site Internet : www.exeau.fr

RCS Pontoise B 413 752 510, capital de l'entreprise 40 000 €